



PLANTA - ADEQUAÇÃO DO SANITÁRIO DOS APARTAMENTOS TIPO 1

- REFORMA GERAL DOS SANITÁRIOS

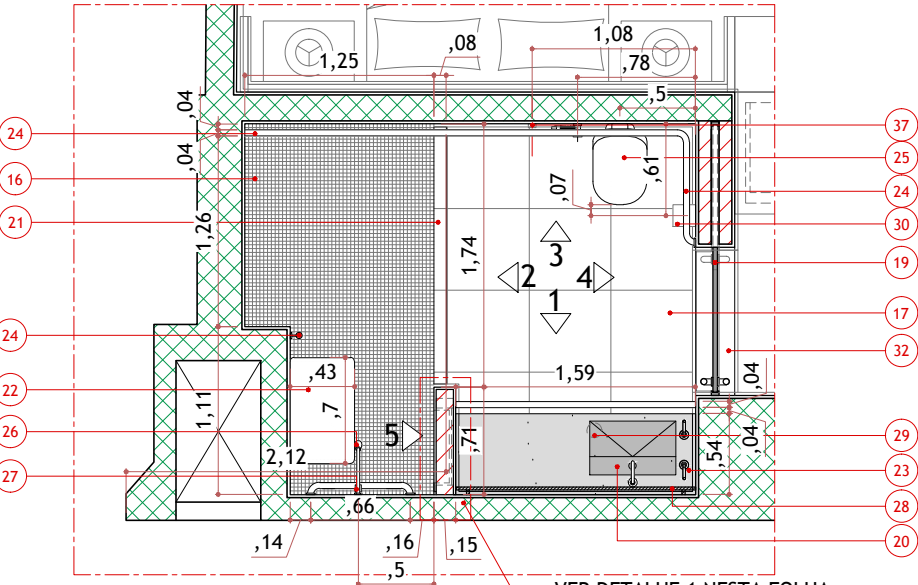


Planta Sanitário - Proposta

Planta 6° ao 13° pavimento - esc. 1:50

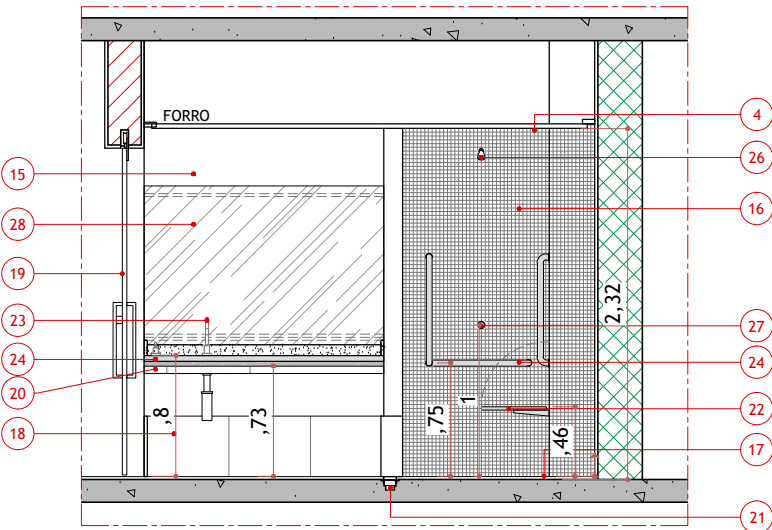


Vista 1 - Proposta

esc. 1:50

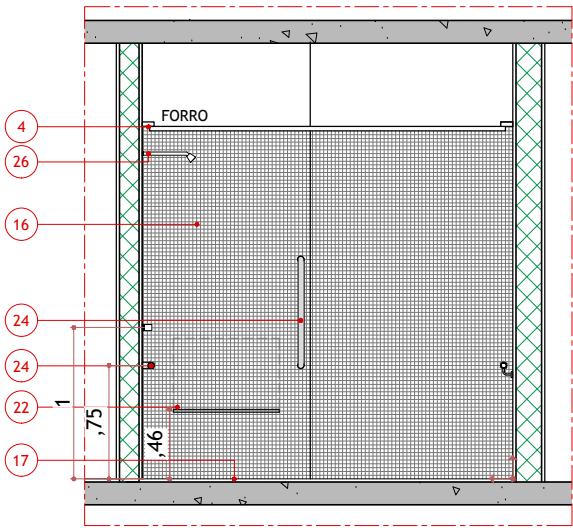


Vista 2 - Proposta

esc. 1:50

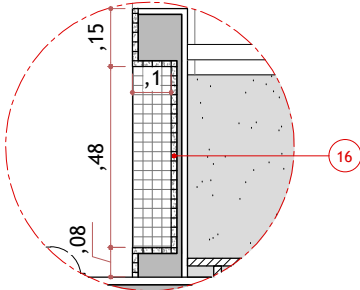


Detalhe 1 - Planta Nicho do Box

Corte - esc. 1:20



Detalhe 1 - Corte Nicho do Box

Corte - esc. 1:20

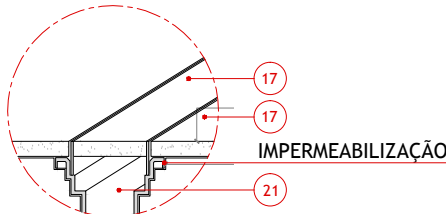

Corte Ralo linear

esc. 1:10


REFERÊNCIA DE MATERIAIS

14. CORTINA VAG - REF1-JL LISTRAS LARGAS, COM TRILHO EMBUTIDO NO FORRO.


15. REVESTIMENTO A BASE DE "LIMESTONE" BRICOLAGEM BRASIL, LINHA MINERAL HAVANA NA COR ALSACE.



16. PASTILHA JATOBÁ, LINHA MEDITERRANÉE, COR MARROM KOPENHAGEM, 2,5 X 2,5 CM.




17. PISO REVESTIDO EM PORCELANATO VIA ROSA, LINHA PIETRA NATURALE, COR SUPREME BEIGE 0,54 X 0,54 M OU PORCELANATO PORTOBELLO TRAVERTINO BIANCO 45X90 NAT RET (CÓD. 21781E).



18. RODAPÉ SEGUIRÁ O MESMO REVESTIMENTO DO PISO, PORTANTO SERÁ EM PORCELANATO VIA ROSA, LINHA PIETRA NATURALE, COR SUPREME BEIGE OU PORCELANATO PORTOBELLO TRAVERTINO BIANCO 45X90 NAT RET, CORTADO À MEIA ESQUADRIA E COM ALTURA DE 0,40 M.

19. PORTA DE CORRER COM ROLDANA SUPERIOR EMBUTIDA NO DRYWALL E PINO GUIA INFERIOR COM GUIA EMBUTIDA NO PISO.

20. PEDRA DO LAVATÓRIO ESCULPIDA EM MÁRMORE BRANCO INFINITY.



21. RALO LINEAR ROYAL LINE OCULTO DE 900X82 MM (CÓD.: RLSP0 90) E 800X82 MM (CÓD. RLSP080). A TAMPA SERÁ REVESTIDA COM PORCELANATO VIA ROSA, LINHA PIETRA NATURALE, COR SUPREME BEIGE.



LEGENDA E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ITENS A CONSTRUIR
- ITENS A DEMOLIR
- ITENS A MANTER
- REMANEJAR / REFORMAR
- ÁREA DE INTERVENÇÃO

NOTA 1: PARA OS QUARTOS ADAPTADOS, PREVER FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE 0,90M DE LARGURA, COM ÁREA DE MANOBRAS PARA O ACESSO AO SANITÁRIO, CAMA E ARMÁRIOS. DEVE HAVER PELO MENOS UMA ÁREA COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,50M QUE POSSIBILITE UM GIRO DE 360°.

A ALTURA DA CAMA DEVE SER DE 0,46M, PONTOS DE TOMADA EXISTENTE SERÃO MANTIDOS, AS TOMADAS DEVEM SER INSTALADAS A ALTURA DE 0,60M DO PISO ACABADO, INTERRUPTORES DEVEM ESTAR ENTRE 0,80 E 1,20 CONFORME DISPOSTO NA NBR 9050/04.

NOTA 2: TABELA QUANTITATIVA, VER FOLHA ARQ-019

NOTA 3: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

Eduardo Ronchetti

ARQUITETURA

CONTATO@EDUARDORONCHETTI.COM.BR - 55 11 4332.3144

ARQUITETO EDUARDO RONCHETTI DE CASTRO

- É PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTA DOCUMENTAÇÃO SEM A EXPRESSA PERMISSÃO DE SEUS AUTORES, CONFORME LEI 9988/1973.
- DESENHOS DESENVOLVIDOS EM COMPUTADOR, NÃO PODEM SER ALTERADOS MANUALMENTE.
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA. EM CASO DE DIFERENÇAS EXPRESSIVAS, CONTATAR O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA.
- SEGUIR RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES/FORNECEDORES, POR SUA RESPONSABILIDADE E GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. EM CASO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS INDICAÇÕES EM PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES/FORNECEDORES, CONTATAR ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA.

OBRA

Hotel Sheraton WTC - Unidade São Paulo

ENDEREÇO

Avenida das Nações Unidas - 12559

DESENHO

Adequação do sanitário

ESCALA Indicada

DESENHISTA Camila Tirapani

DATA 12.03.2014

FOLHA

ARQ-004

ARQUIVO 7803_J5_R1_EX_PLANTA QUARTO 1_R01.DWG

FASE

Protótipo Pré-Executivo

REVISÕES

DESCRIÇÃO	Nº	DATA
Sem revisões	00	00/00/0000

VISTO DE APROVAÇÃO DO ARQUITETO